

Lietus ūdens iztekas risinājums


Griezums 1-1

M 1:50



Laukakmeņi nostiprināti

betonā B15

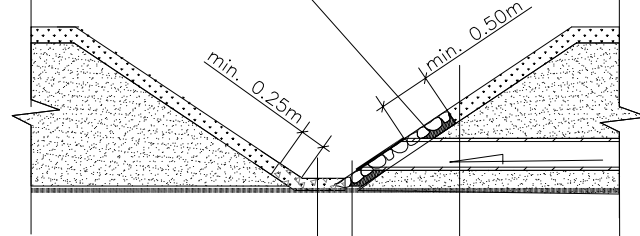

Dolomīta šķembas
(20–40mm), h=20cm

Akmens klājuma celiņš

Betons B15 h=10cm

Vidēji rupja smiltis h=15cm

Esošā grunts

Nogāzes nostiprinājums ar velēnām

Vidēji rupja smiltis

Lietus kanalizācijas caurule

Vidēji rupja smiltis


Esošā grunts

Griezums A-A

M 1:50



Nogāzes nostiprinājums
ar velēnām

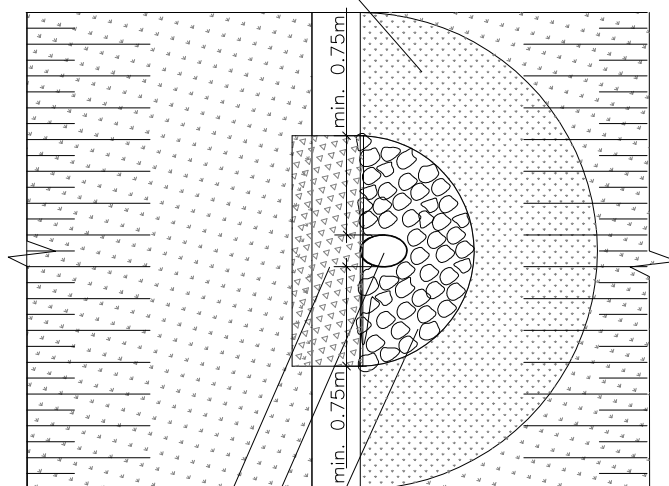


Dolomīta šķembas
(20–40mm), h=20cm

Izteka

Laukakmeņi nostiprināti
betonā B15

1:50



PIEZĪMES

1. Izmēri doti metros (ja nav norādīta cita mērvienība).
2. Izlaižu precīzu novietojumu plānā skatīt rasējumu lapās UKT-02-... (Plāns)
3. Plastmasas cauruļvada izbūvi veikt atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām.
4. Būvdarbu izpildes laikā ievērot pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasības.
5. Nogāžu nostiprināšana ar velēnām 2m uz katru pusi no caurtekas ass