



Drenāžas tranšējas šķērsgriezums

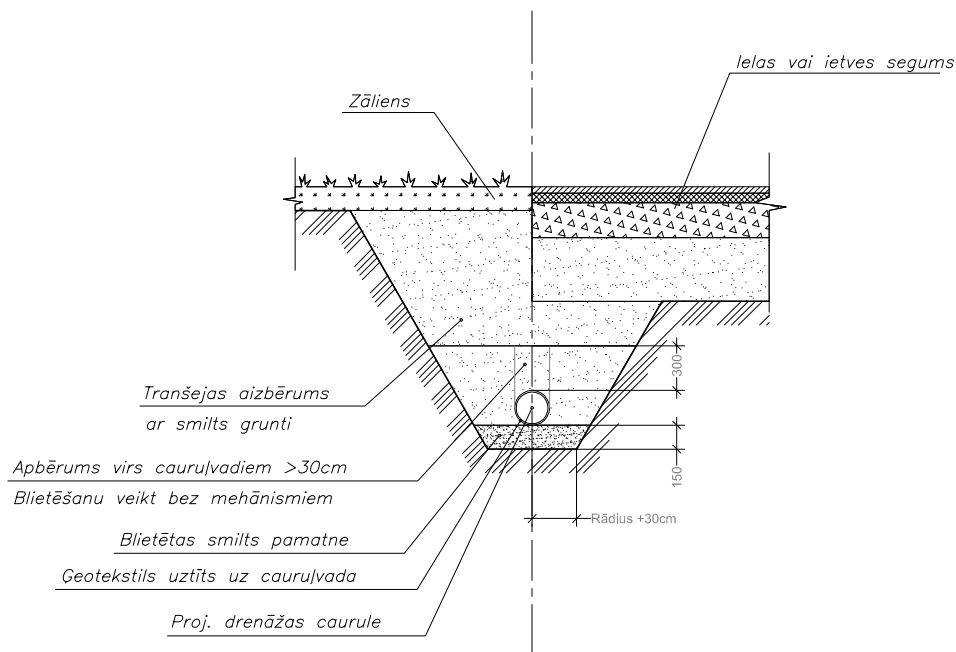

1:50



PIEZĪMES

1. Izmēri doti metros (ja nav norādīta cita mērvienība).
2. Plastmasas cauruļvada izbūvi veikt atbilstoši izgatavotāja prasībām.
3. Būvdarbu izpildes laikā ievērot pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasības.
4. Tranšējas platuma samazināšanai nogāzes sienas stiprināt ar divpusēju vairogu.