


1. Visi izmēri un augstuma atzīmes doti metros, kritumi - procentos.
2. Grunts virs caurtekas obligāti bīvējama pa 0,2m bieziem slāņiem.
3. Nostiprinājumu šķembu bērumu pieļaujams aizstāt ar akmeņu bruģi (Ø 120-200 mm)

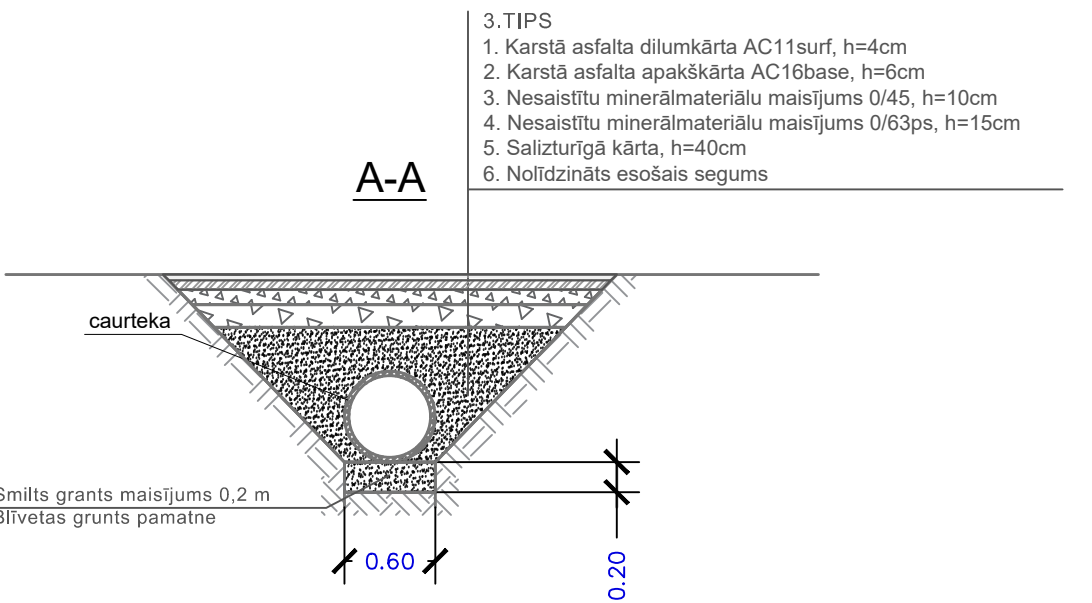

B-B

Salmu biopaklājs

caurteka

Salmu biopaklājs

Šķembu bēruma (40-70mm)
0cm uz 10cm grants pabērums

0.60

0.20

